


- otok gazowy - bezwzględna rzędn. 300,6mm
- zwałd planowy - próżń stół 6mm
- zaciski kontrolny
- policzki składowe
- ⌘ policzki składowe

Uslugi Elektroenergetyczne Ryszard Walczak ul. Zjazd 23 63-400 Ostrow Wlkp		ELEKTRYCZNA Instalacja odgromowa	
PROJEKT	06-2014	1:100	003
WYKONANIE	06-2014	12:RW-2014	1/1

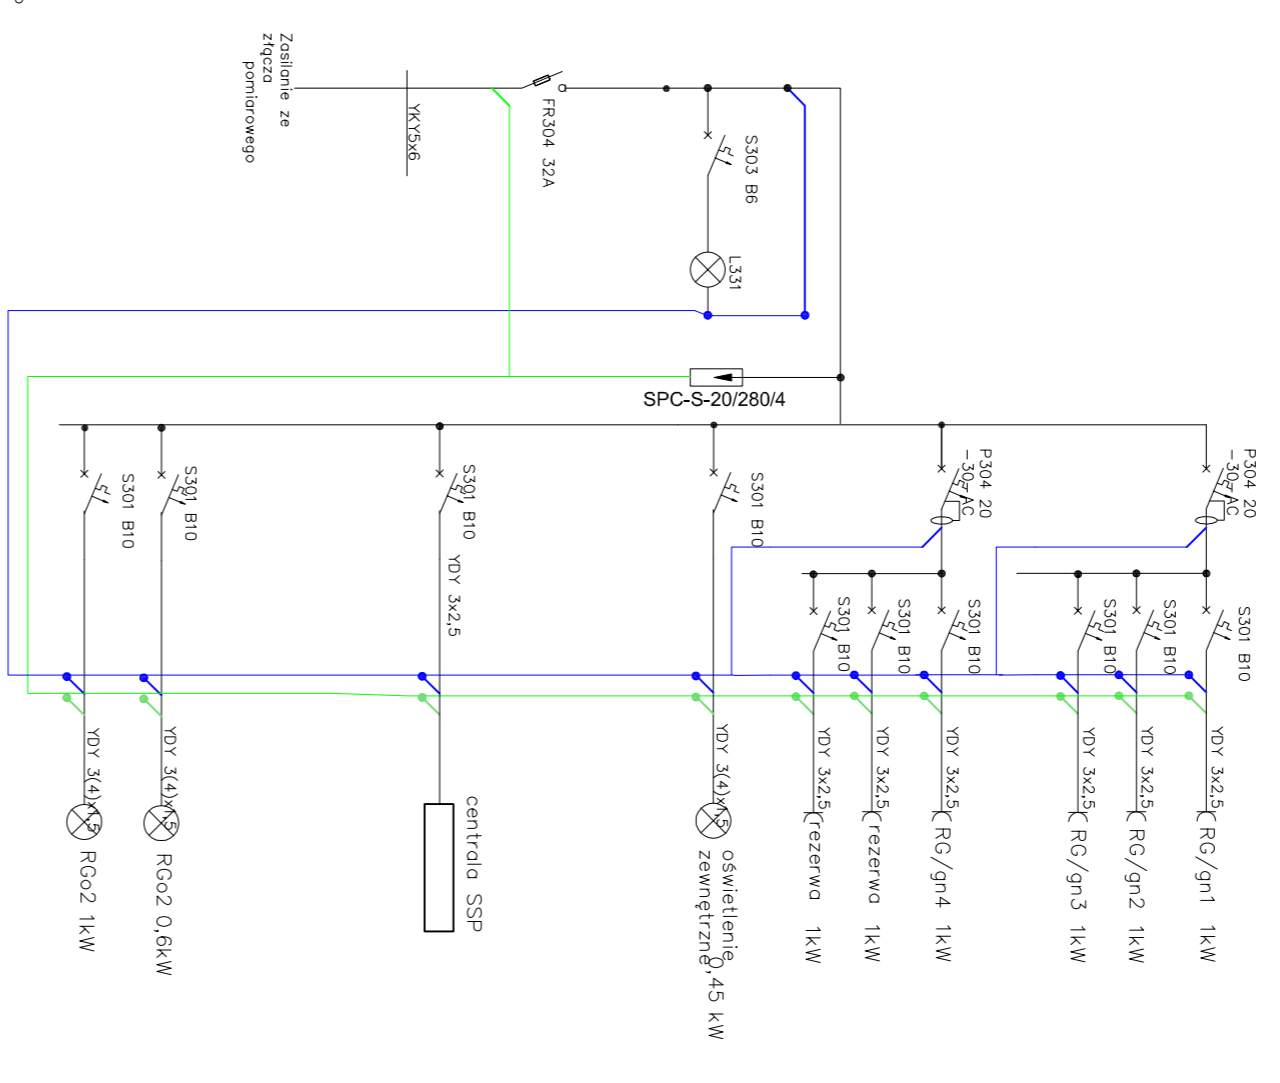

Uslugi Elektroenergetyczne Ryszard Walczak ul. Zjazd 23 63-400 Ostrow Wlkp		ELEKTRYCZNA schemat rozdzielni RG	
PROJEKT	06-2014	1:100	001
WYKONANIE	06-2014	12:RW-2014	1/1